


# 沸騰水型炉(BWR)の圧力容器断面図

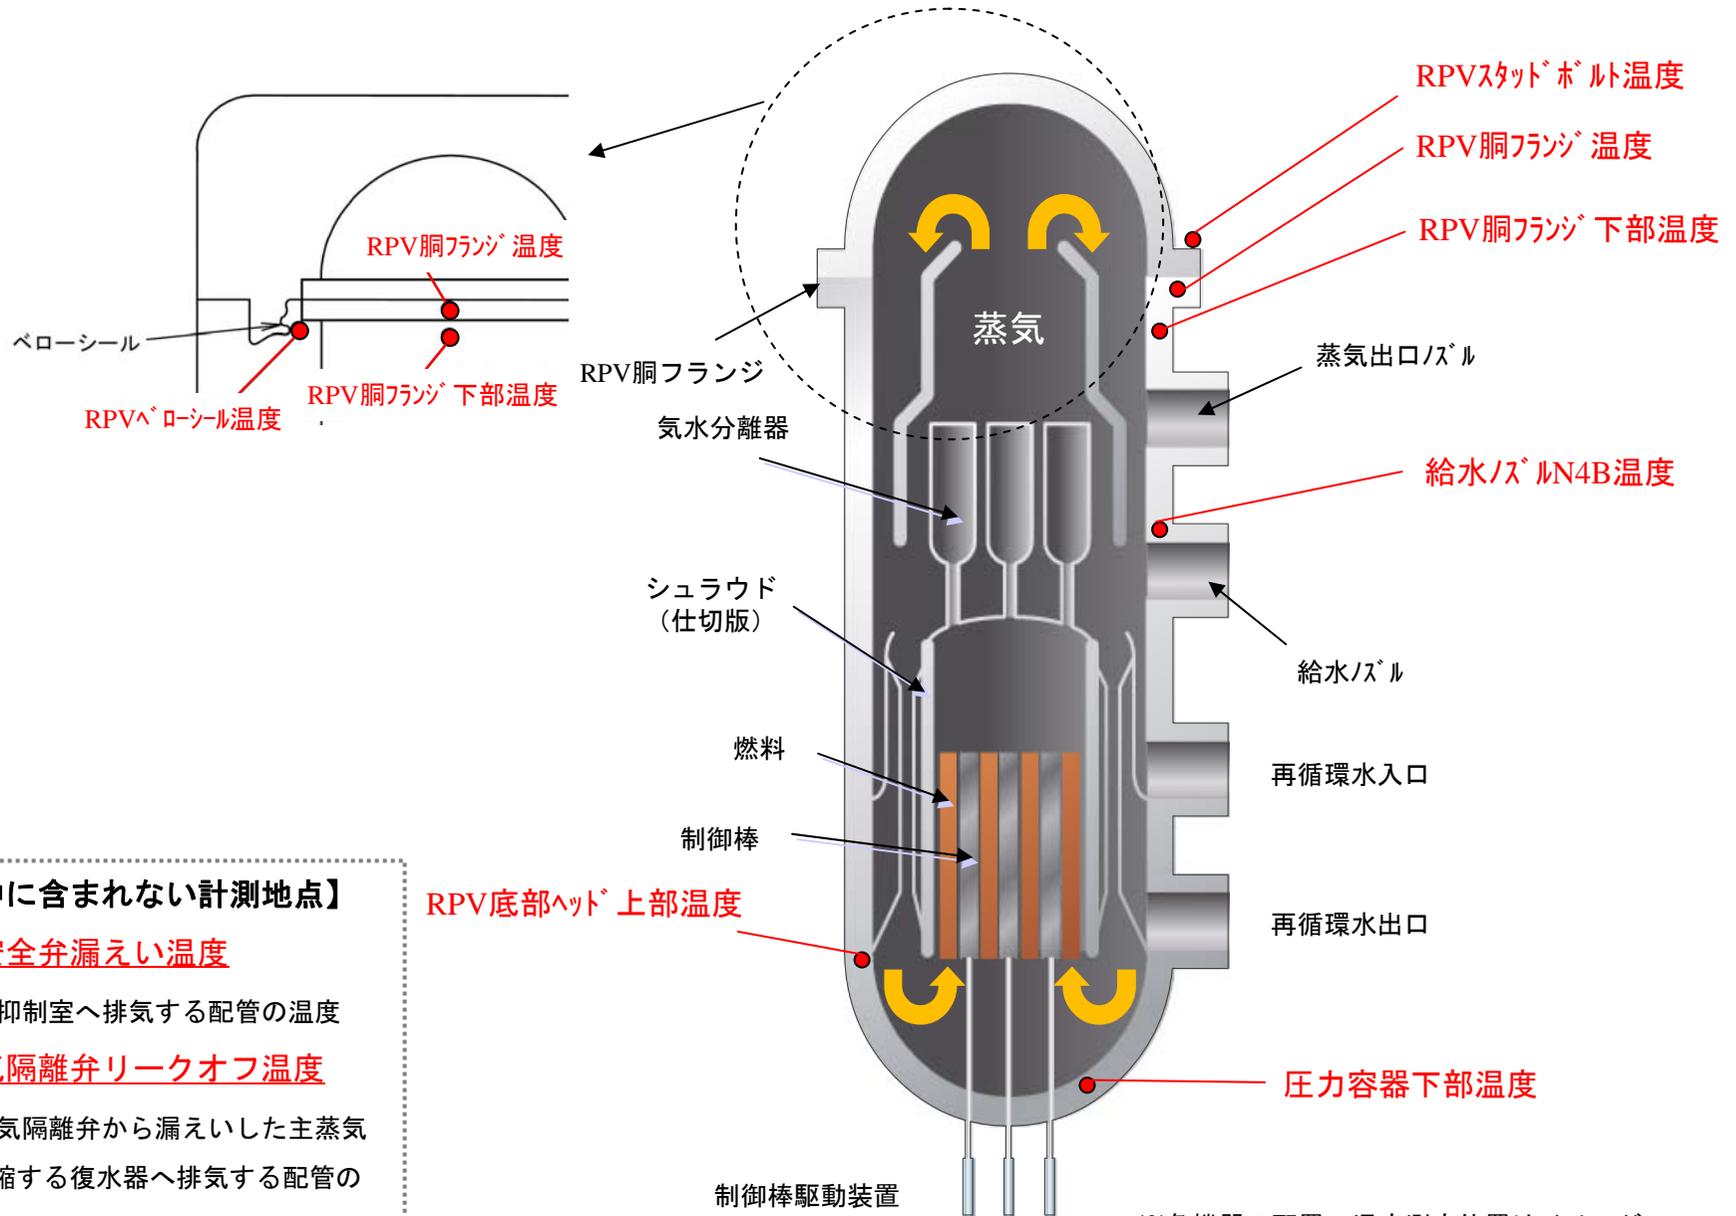


**【図中に含まれない計測地点】**

**逃し安全弁漏えい温度**  
圧力抑制室へ排気する配管の温度

**主蒸気隔離弁リークオフ温度**  
主蒸気隔離弁から漏えいした主蒸気を凝縮する復水器へ排気する配管の温度

※各機器の配置、温度測定位置はイメージ

# 沸騰水型炉(BWR)の格納容器断面図

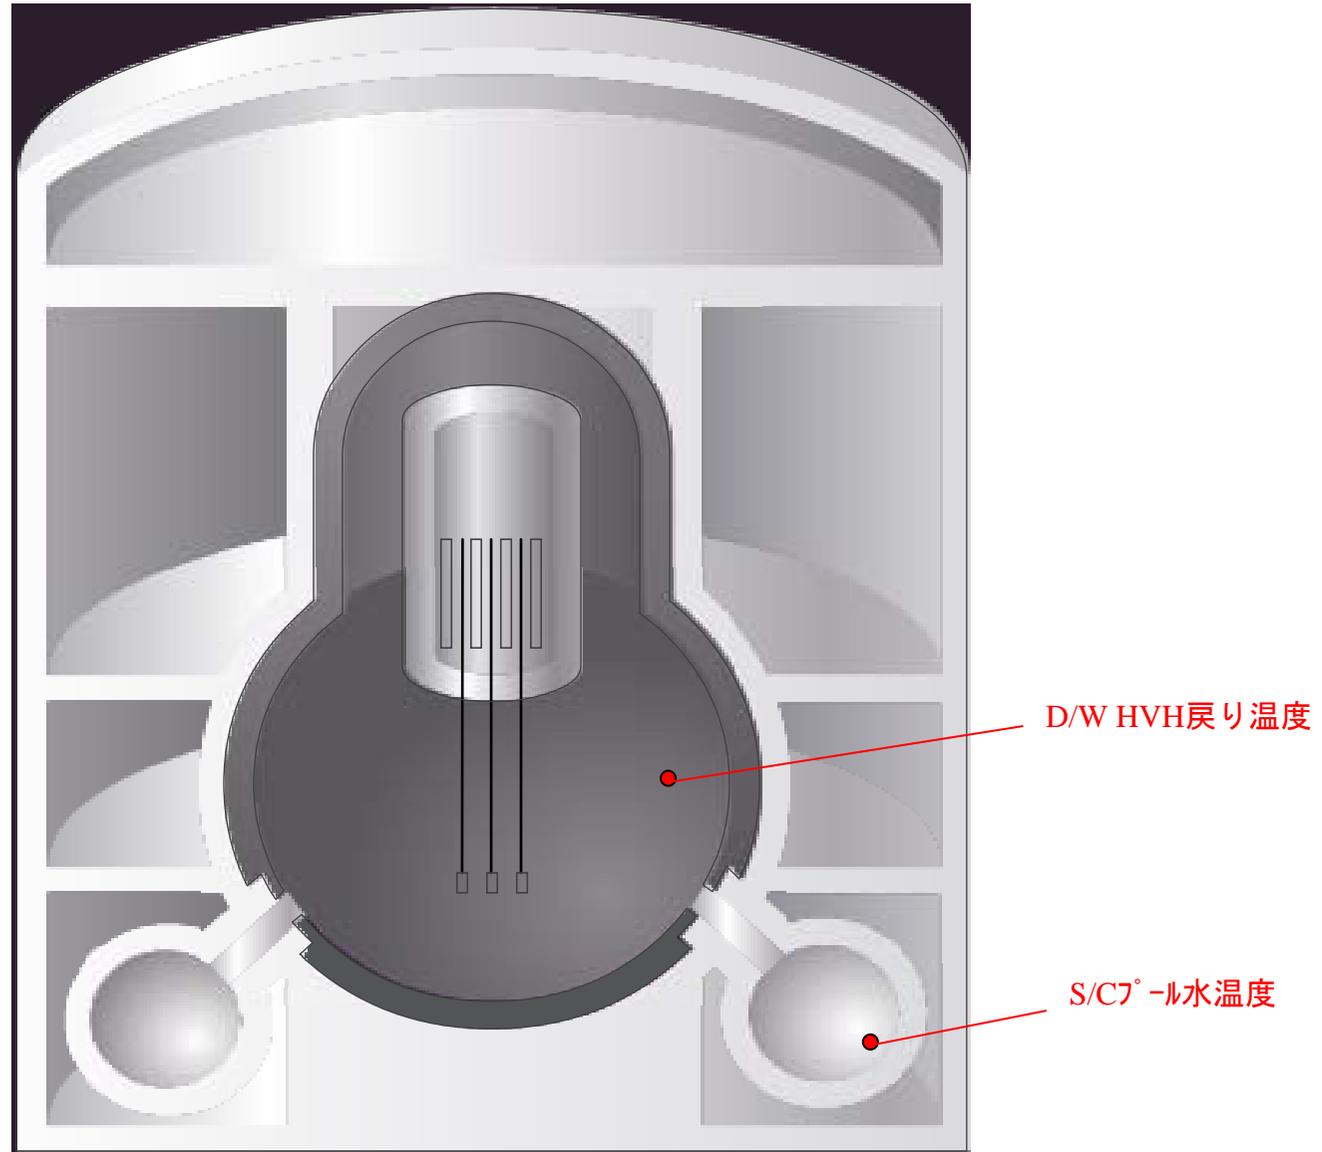

※各機器の配置、温度測定位置はイメージ